

## SARKIT ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED'Lİ AYDINLATMA ARMATÜR ŞARTNAMESİ

Armatür; "Genel LED Armatür Şartnamesine" uygun olmalıdır.

### Mekanik Özellikler

- Armatür; L2=2990 , L1=1130 X53x200 mm ebatlarında olmalıdır.
- Armatürün; toplam sarkıtma uzunluğu en fazla 1500mm olmalıdır.
- Armatür gövdesi; 48x65mm kesitinde, ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum malzemeden imal edilmiş ve yüzeyi mat eloksal kaplamalı olmalıdır. Boyalı talep edilen gövdelerde ise elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
- Armatür orta T ve kenar L parçaları; alüminyum malzemeden imal edilmiş olup elektrostatik toz boyası ile boyanmış olmalıdır.
- Armatürün ışık çıkan yüzeyinde; polikarbon malzemeden imal edilmiş opal beyaz difüzör kullanılmalıdır.
- Armatürün; toz ve sıvı girişine karşı koruma sınıfı en az IP20 olmalıdır.
- Kablo giriş yerlerinde kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek ve bağlı olduğu IP koruma sınıfı sürekliliğini korumak için plastik geçiş tapası kullanılmalıdır.
- Armatürün; dış mekanik darbelere karşı dayanımı en az IK05 olmalıdır.

### Optik ve Elektriksel Özellikler

- Armatürün toplam tüketim gücü; 88W ± %5 olmalıdır.
- Armatürden çıkan toplam ışık akısı; 7950 lm ± %5 olmalıdır.
- Armatür besleme frekansı ve gerilim aralığı; 50/60Hz de 220-240VAC olmalıdır.

### LED Paket Özellikleri

- Işık Kaynağı olarak Mid Power LED kullanılmalı ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) ≥80 olmalıdır.
- Kullanılan LED paketlerin markaları sadece Samsung, Cree, Osram, Lumileds, Nichia dan biri olmalıdır.
- Kullanılan LED paketlerin renk sıcaklığı 3000K ±75K olmalıdır.
- Armatürde kullanılan LED paketlerin ömrü projeksiyonu L90B50'ye göre en az 50.000 saat

### Çevresel Özellikler


- Armatürün çalışma sıcaklık aralığı 0 °C ... +35 °C olmalıdır.

### Opsiyonlar

- İstenildiğinde armatürde DALI uyumlu sürücü kullanılabilir.



Suspended Type

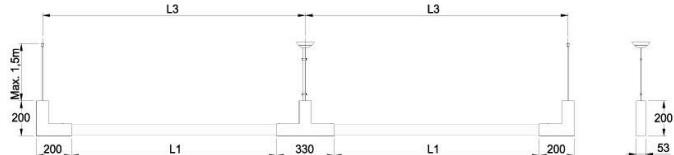

Surface mounted type

